

TOIMIPAIKKA:

TYÖTILAUS

Hammaslääkäri:	Potilas:
Työ:	
Väri (VITA) _____	
<input type="checkbox"/> Valokuva otettu	
<input type="checkbox"/> Kuva lähetetty/tallennettu	
Nobel CC	
<input type="checkbox"/> NP _____ <input type="checkbox"/> RP _____ <input type="checkbox"/> WP _____ <input type="checkbox"/> Muu _____	

Työvaiheet

_____ / _____ klo: _____


_____ / _____ klo: _____

_____ / _____ klo: _____

_____ / _____ klo: _____

Valmis _____ / _____ klo: _____

Ohjeet hammaslääkärille / hammasteknikolle

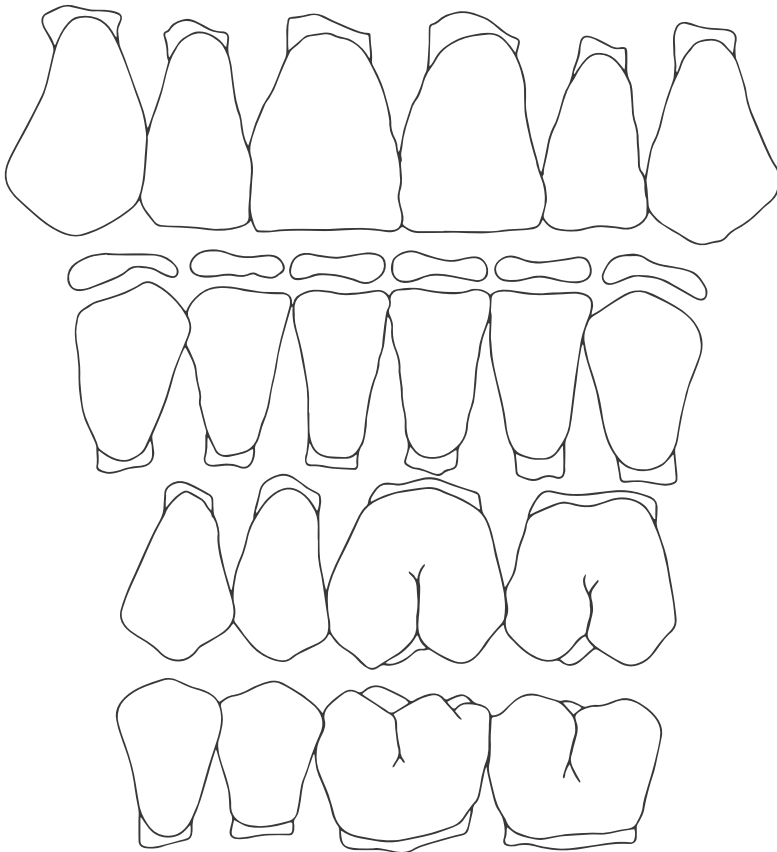

Materiaalit

- Multilink hybrid abutment _____ _____
- IPS Ivocolor essence _____ _____
- IPS E.max Ceram _____ _____